


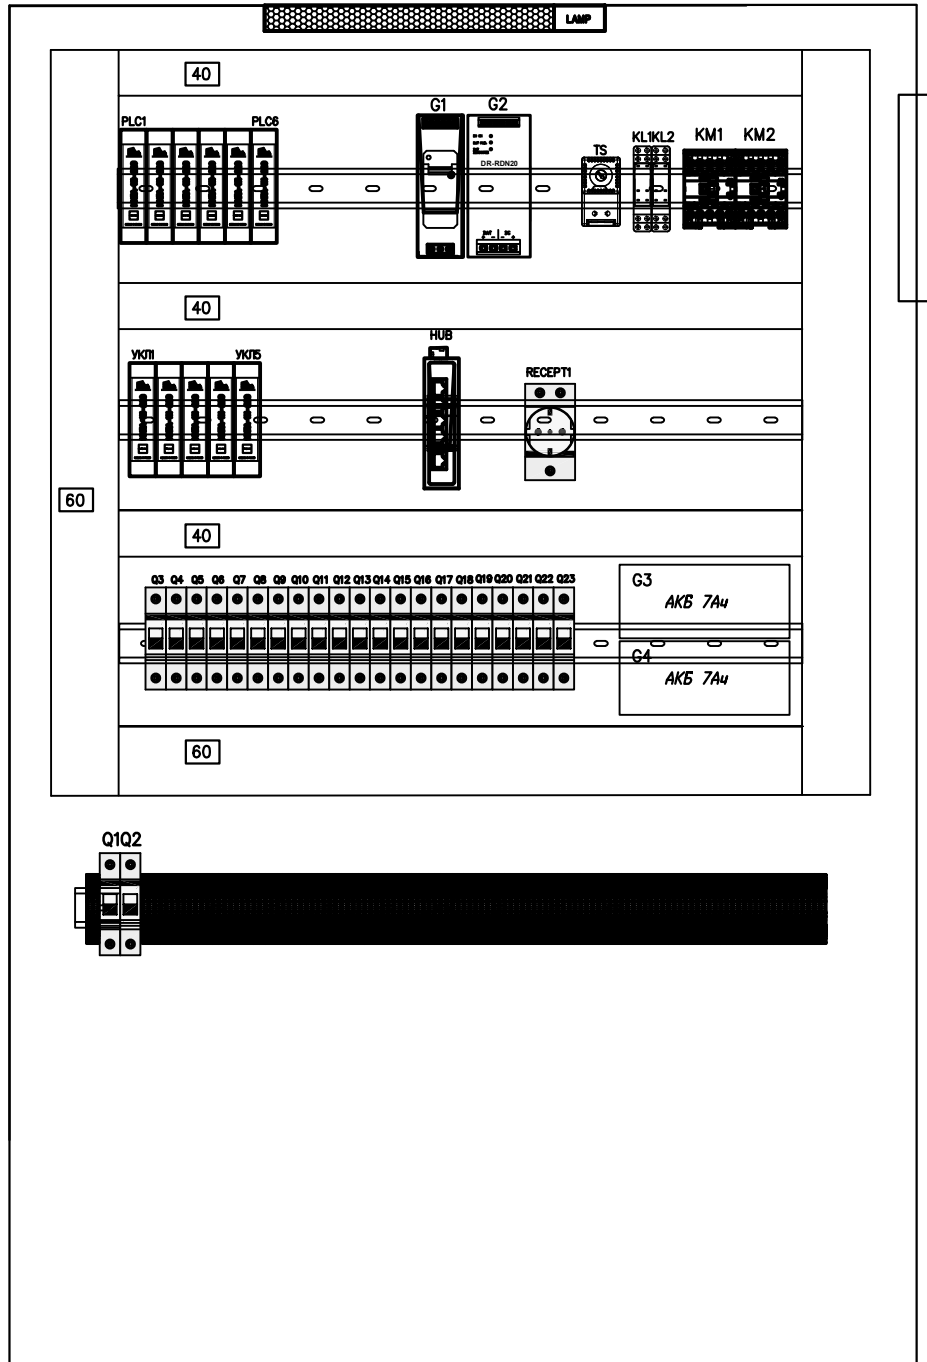


Схема автоматизации					Страна	Имст	Имстоб
Имн	Имст	Имст	Имст	Имст	1		
Имн	Имст	Имст	Имст	Имст			
Имн	Имст	Имст	Имст	Имст			
Имн	Имст	Имст	Имст	Имст			

Наименование параметра и место отбора импеданса	Исполнение		
	Позиция		
И. установочного чертёжа	(В1)	(В2)	(В3)
К электродвигателю прибора сигнализации клапана			
К кнопочному посту на пути эвакуации (ИПР)			



Наименование параметра и место отбора импеданса	Исполнение	
	Позиция	
Исполнительного чертёж		
	Интерфейс связи с BMS	

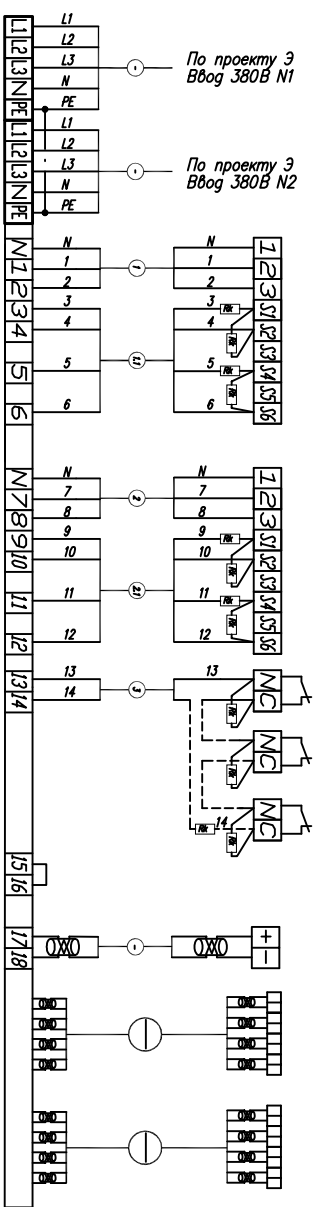