



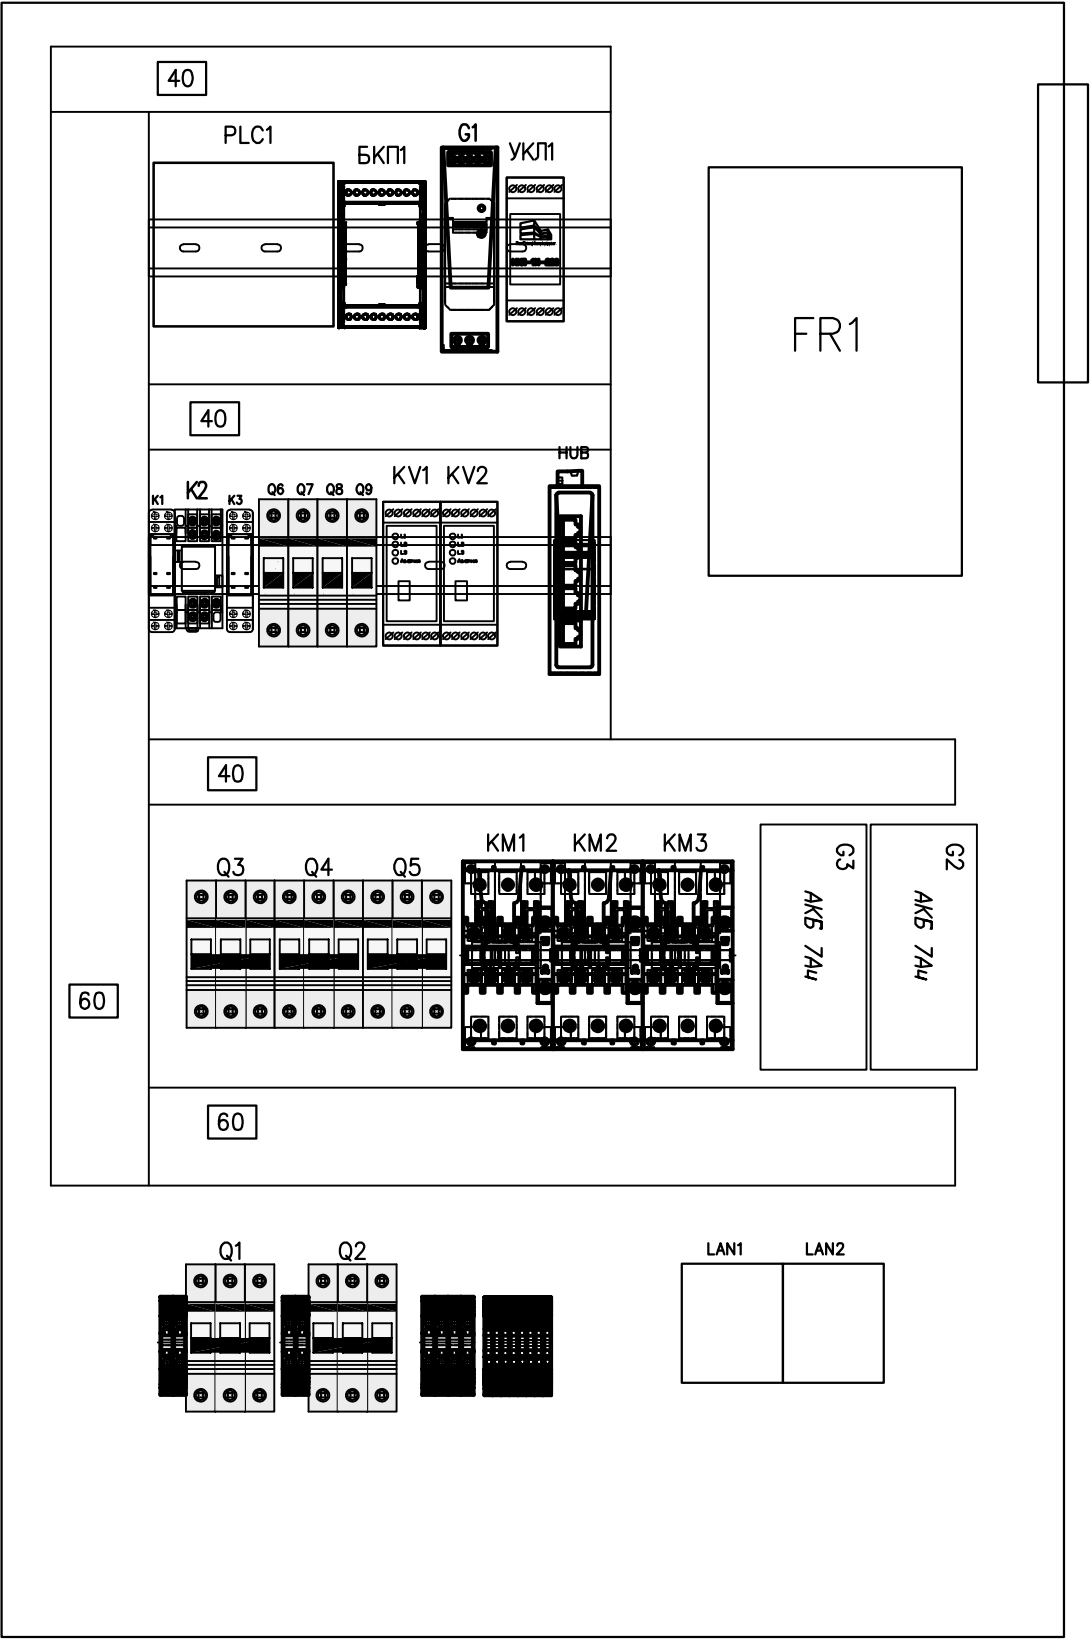

Наименование параметра, и место отбора импультса	Исполнение					
	Позиция	(в1)	(в2)	(в3)		
И. установочного чертежа						
		К электродвигателю вентилятора дымоудаления	К электродвигателю клапана дымоудаления	К кнопочному посту клапана дымоудаления	К электродвигателю клапана дымоудаления	К кнопочному посту клапана дымоудаления
						К кнопочному посту на пути эвакуации (ИПР)
						На схему включения системы при пожаре нормально замкнутый контакт!
						Интерфейс связи с ВМС

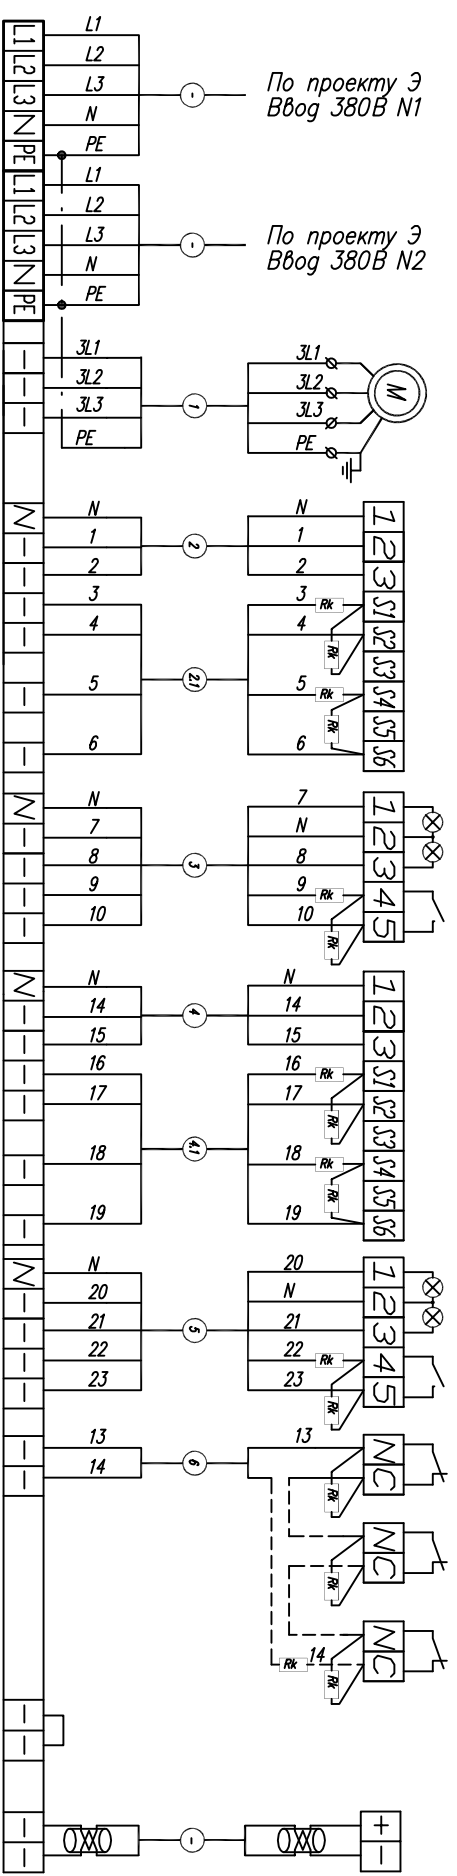

Примечание: Rk = 4,7 КОМ.

Изм	Кол. уч.	Ист	И. акк.	Подпись	Дата	Схема соединений и внешних проводов			Статус	Ист	Истоб
										1	

