





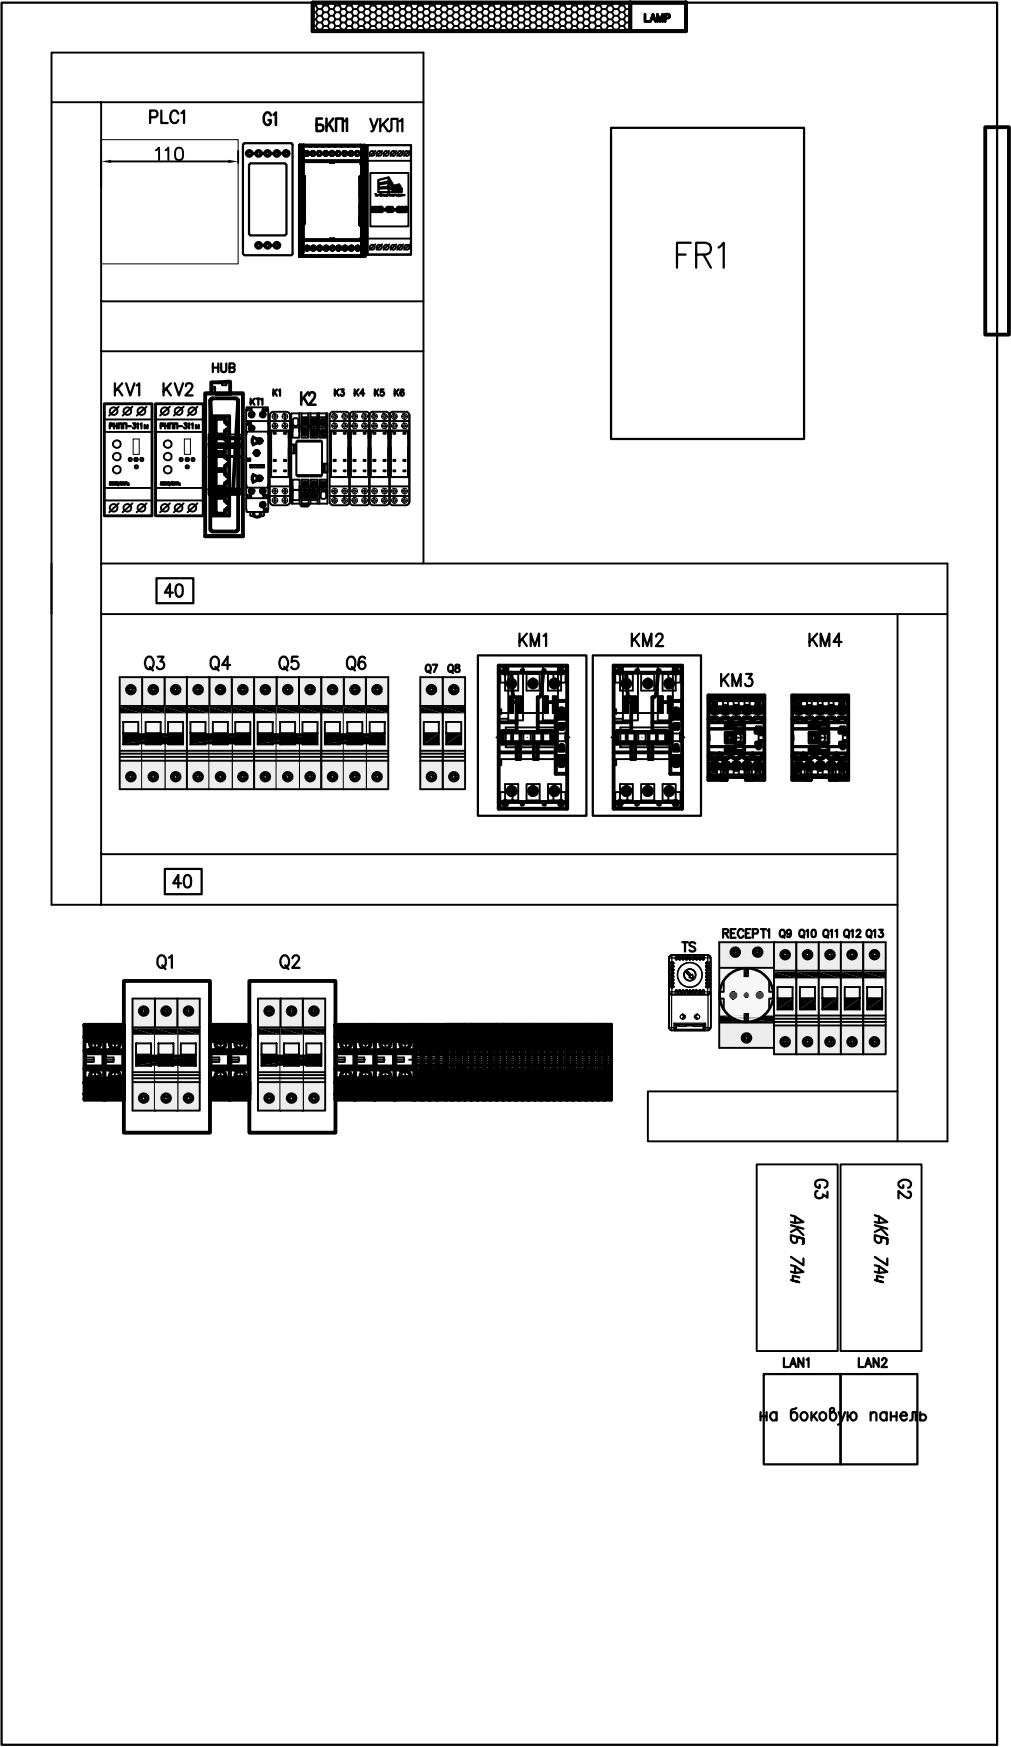


Позиция	Наименование параметра и место отбора импульса.	
	Ввод питания 1 ~380 В.	
	Ввод питания 2 ~380 В.	
ДП	К электро-двигателю вентилятора подпора ДП	
КДУ-ДП	К электро-двигателю клапана дымоудаления КДУ-ДП	
Н	К электро-двигателю циркуляц. насоса Н	
3-П	К электро-приводу клапана на обвязке нагревателя	
GS	Двери МГН	

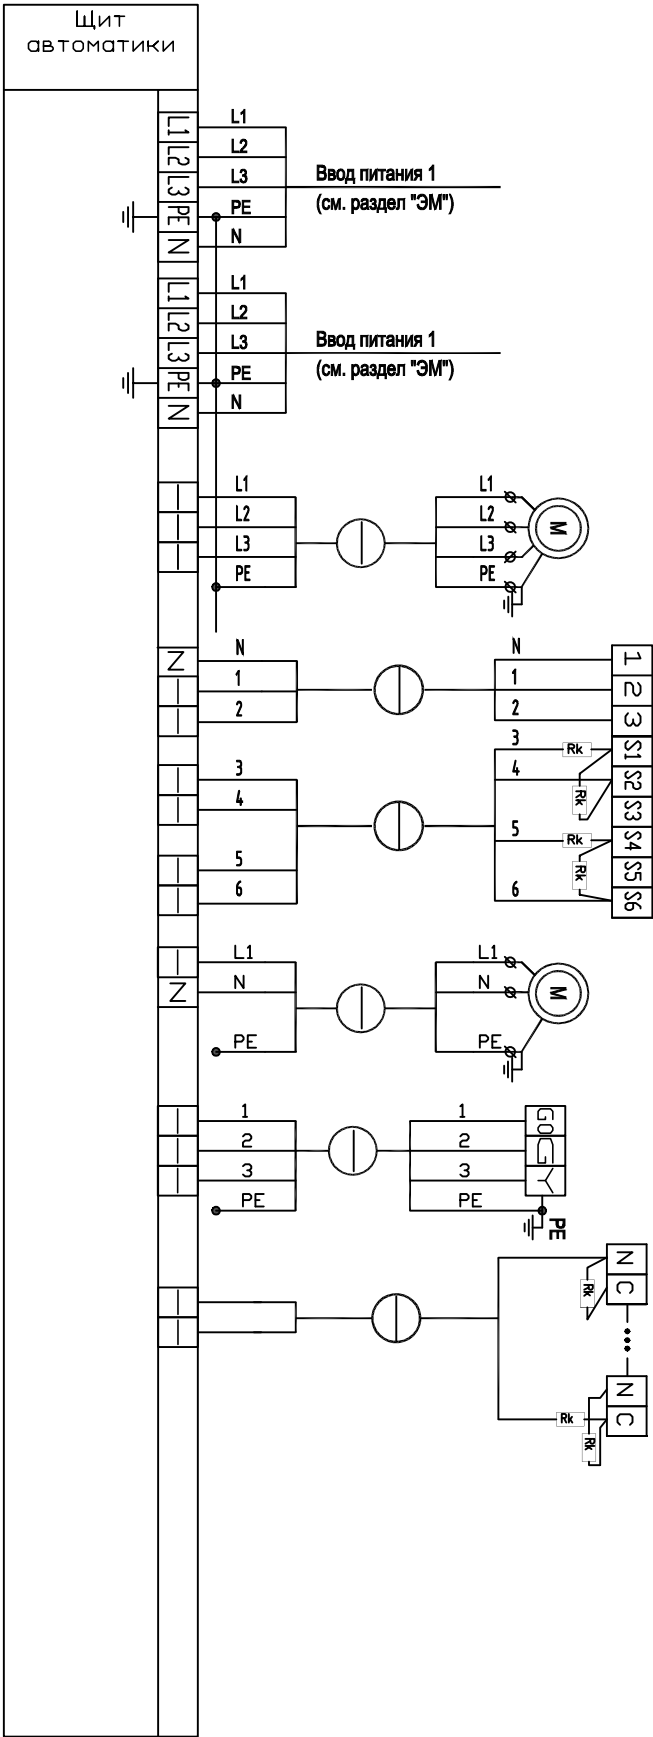

Изм.	Кол. у-ч	Лист	Ил. акс.	Подпись	Дата	Схема соединений и внешних проводов	Страна	Лист	Листов	

Позиция	Наименование параметра и место отбора импульса.	
	TE	TE
	На трубопроводе у нагревателя	Температура
	В канале приточ. воздуха	
	У калорифера термостат защиты от замораживания	
	Термоконт. насоса	
	TS	Давление
	TK-H	
	PD	Давление
	PD	
Интерфейс связи		
Интерфейс связи		
Сигнализация о пожаре от системы "АПС"		

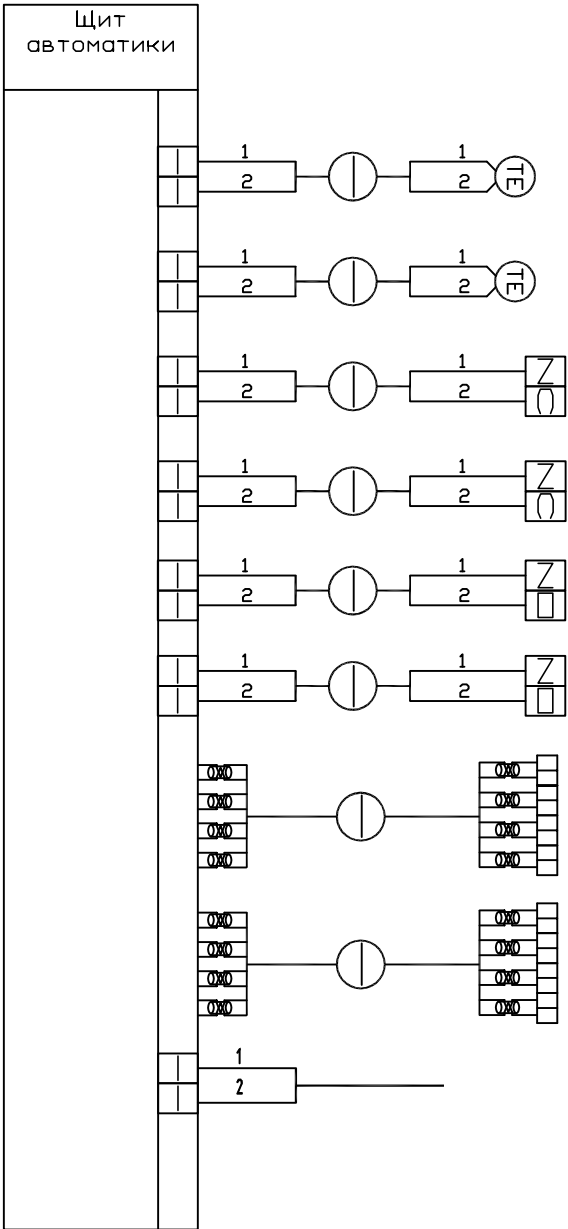

Изм	Кол. Лист	Искт	Ил. дик	Подпись	Дата	Схема соединений и внешних проводов	Страна	Искт	Искт