




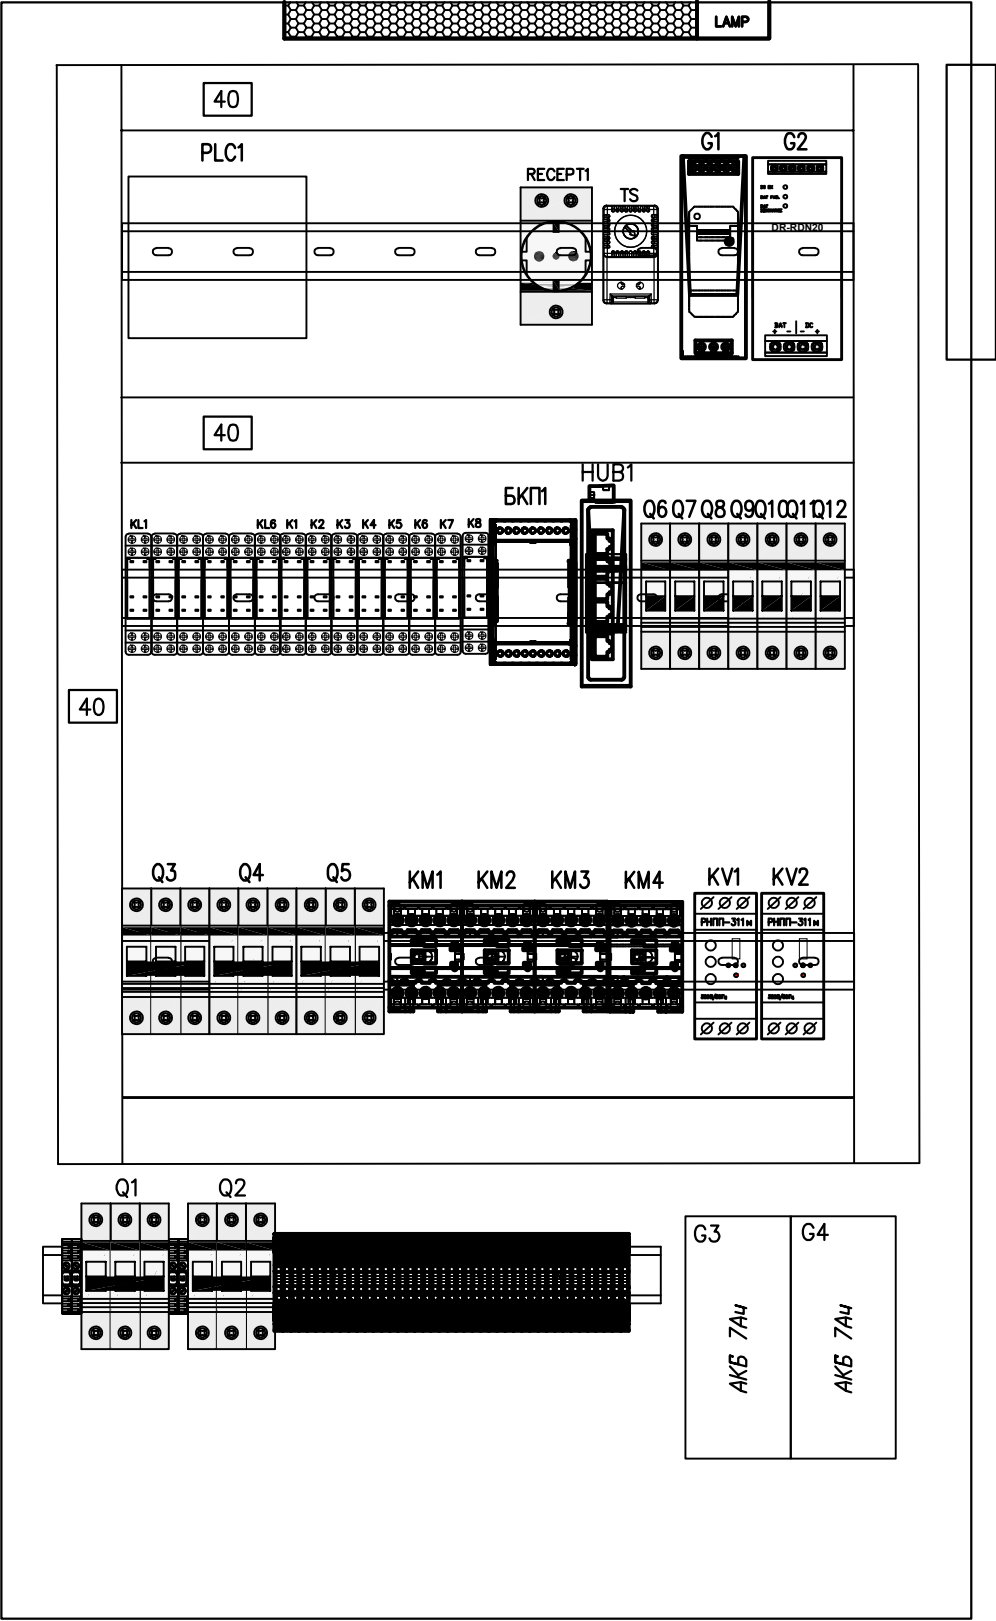

| Щит автоматики ШУЗ | Аппаратура по месту |                              |
|--------------------|---------------------|------------------------------|
|                    |                     | Ввод эл.питания              |
|                    |                     | 380В. Ввод 1                 |
|                    |                     | Ввод 1                       |
|                    |                     | Выбор управления             |
|                    |                     | Управление задвижкой ЗЗ1     |
|                    |                     | Задвижка ЗЗ1 открыта         |
|                    |                     | Задвижка ЗЗ1 закрыта         |
|                    |                     | Дистанционный пуск           |
|                    |                     | Автоматический пуск          |
|                    |                     | Неисправность эл.цепей       |
|                    |                     | сигнализации                 |
|                    |                     | Неисправность эл.цепей       |
|                    |                     | управления                   |
|                    |                     | Опробование светосигнальной  |
|                    |                     | отключение звуковой          |
|                    |                     | Звуковое оповещение о пожаре |
|                    |                     | арматуры                     |
|                    |                     | Автоматический пуск отключен |
|                    |                     | Отключение                   |
|                    |                     | автоматического пуска        |
|                    |                     | Интерфейс связи (2 линии)    |

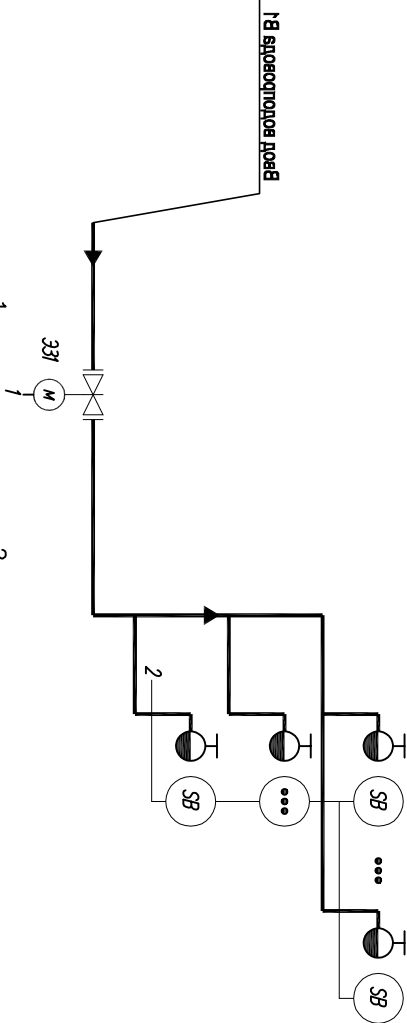

| Позиция                               | Наименование параметра и место отбора импульса     |                                       |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                       | Ввод питания 1 ~380В.                              | Управление                            |  |
| З31                                   | К электроприводу задвижки                          |                                       |  |
|                                       | Контроль группы концевых выключателей задвижки З31 |                                       |  |
| SB1.1                                 | Сигнал дистанцион. пуска с УДП                     | УДП в шкафах ПК                       |  |
| SB3.2                                 | Сигнал дистанцион. пуска с УДП                     |                                       |  |
| Моментный выкл-ль "Закрето" (заклин.) |                                                    | Моментный выкл-ль "Открыто" (заклин.) |  |
| Интерфейс связи                       |                                                    | Интерфейс связи                       |  |
| Интерфейс связи                       |                                                    | Интерфейс связи                       |  |

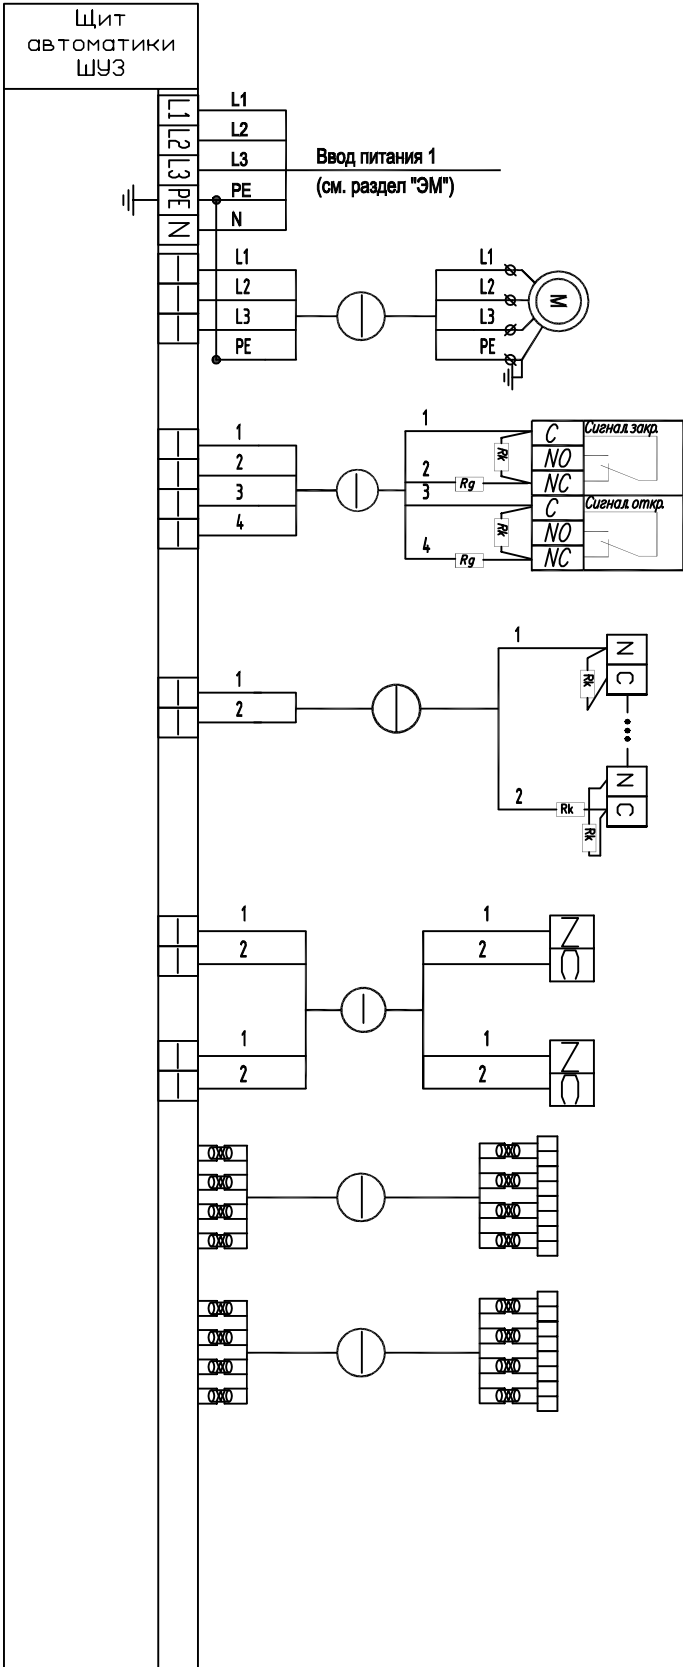

1. Номера контактов приборов, подключаемых к шкафу ШУЗ, уточнять в тех. документации на эти приборы  
2. Резисторы 4, 7кОм устанавливаются в непосредственной близости от устанавливаемых приборов

|     |          |     |    |     |         |      |                                     |        |     |     |
|-----|----------|-----|----|-----|---------|------|-------------------------------------|--------|-----|-----|
| Изм | Кол. у-ч | Ист | Ил | Док | Подпись | Дата | Схема соединений и внешних проводок | Статус | Ист | Ист |
|     |          |     |    |     |         |      |                                     |        | 1   |     |