




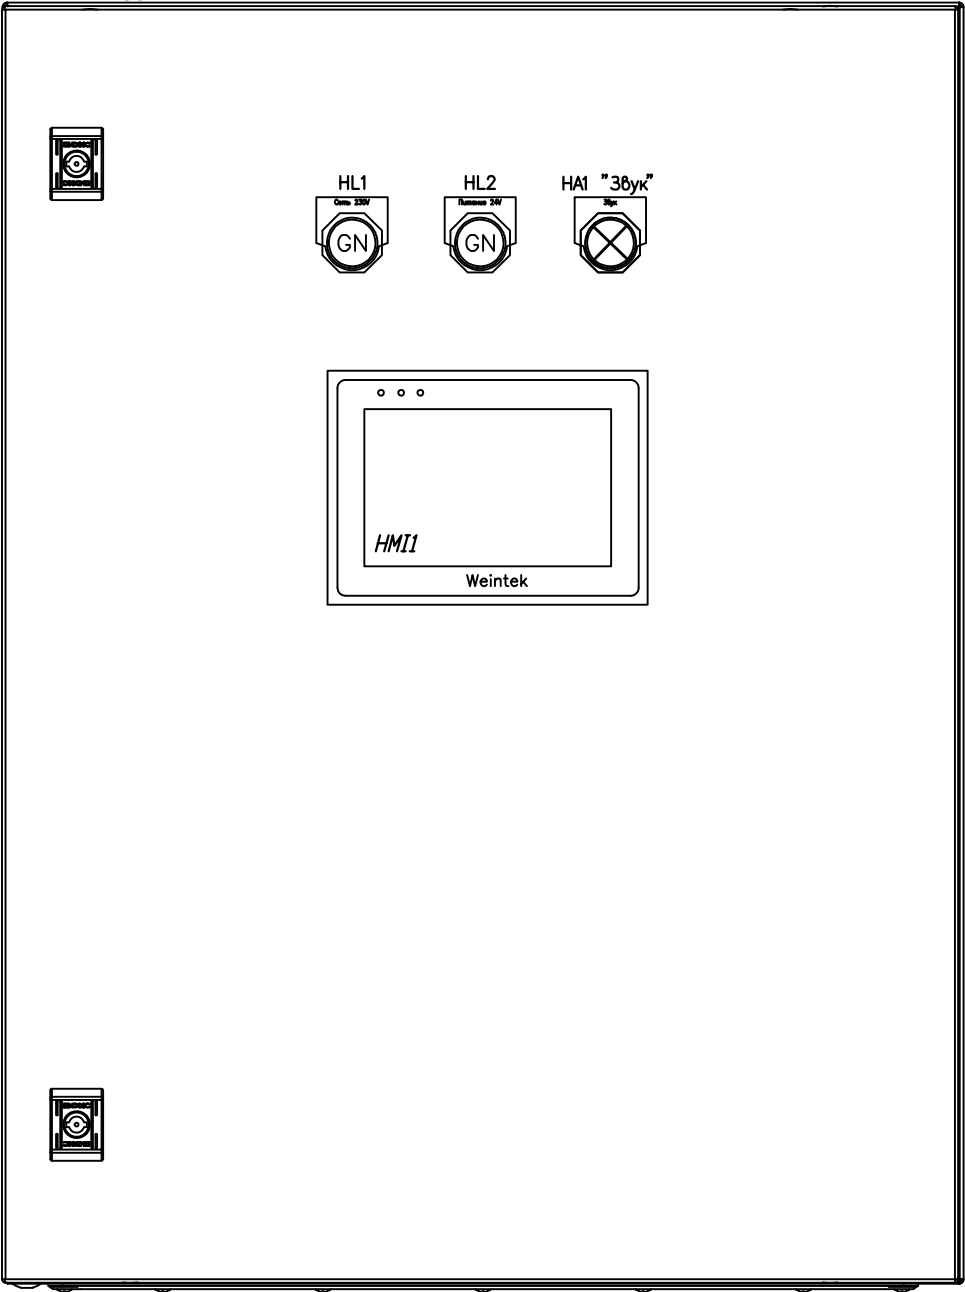

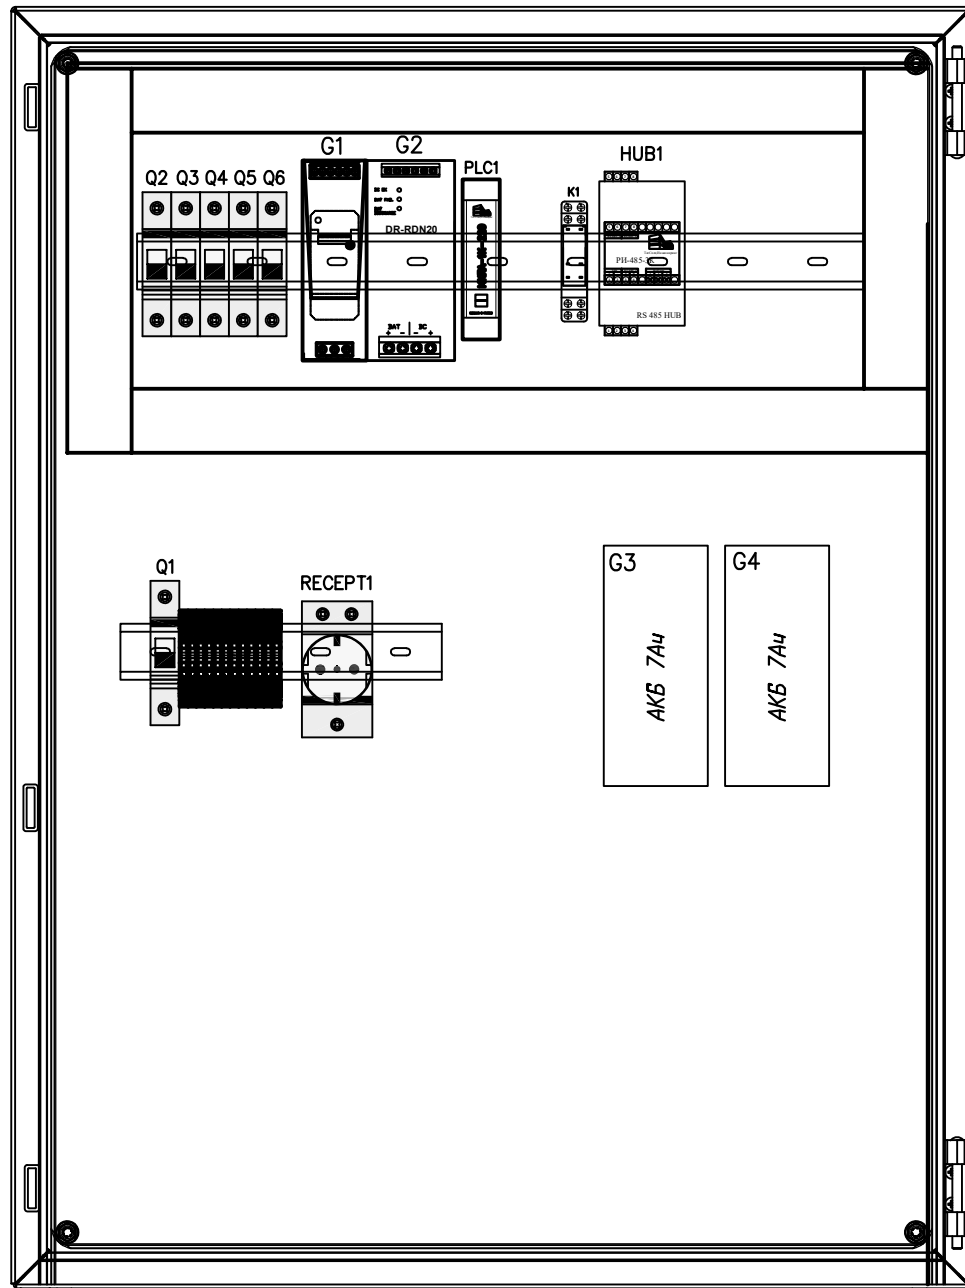

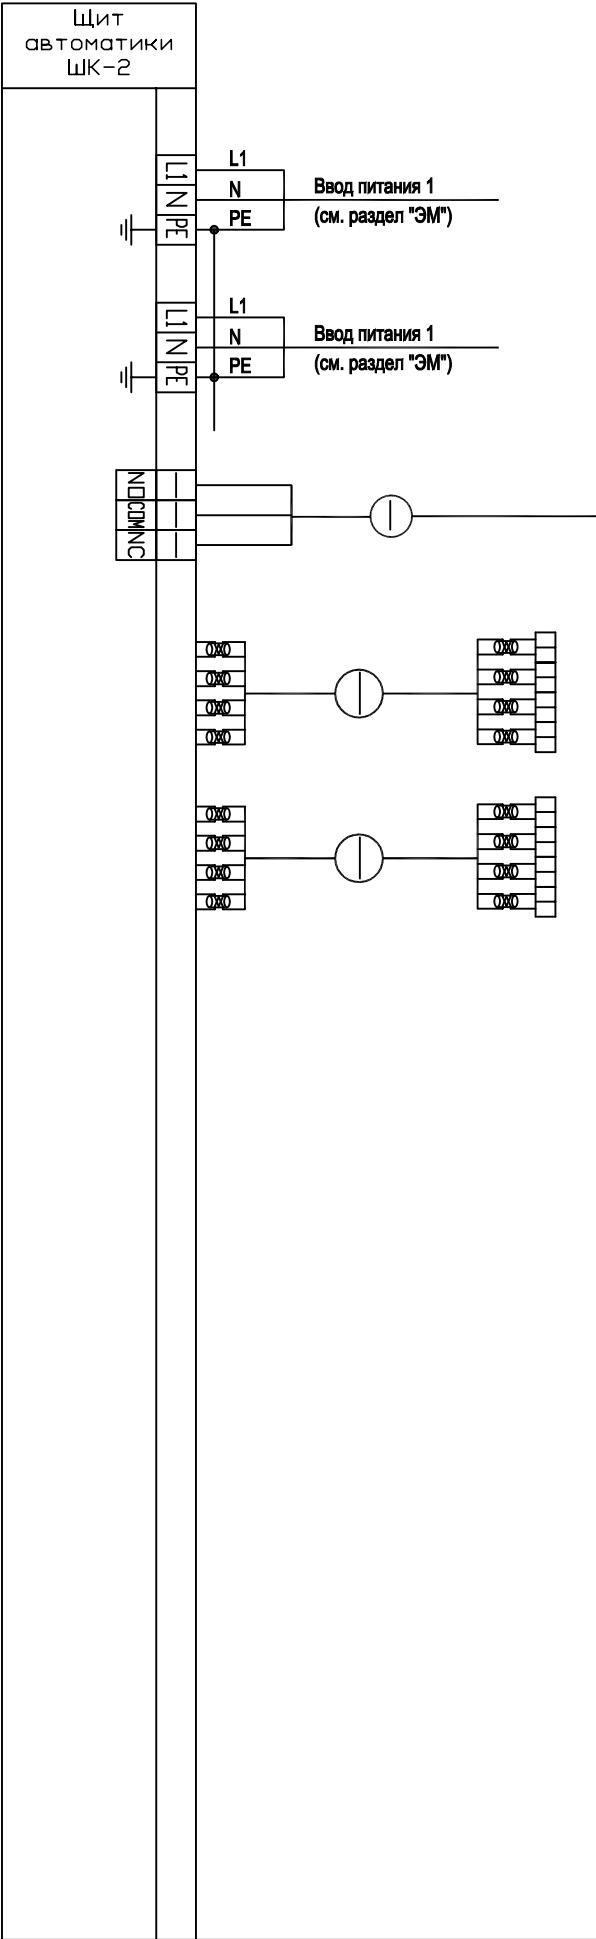

ND

DC

IN

NC

0x0

0x0

0x0

0x0

0x0

0x0

0x0

0x0

0x0

0x0

0x0

0x0

0x0

0x0

0x0

0x0

Позиция	Наименование параметра и место отбора импульса .
	Ввод питания 1 ~220 В.
	Ввод питания 2 ~220 В.
	Сигнал "пожар" в систему АПС
	Интерфейс связи
	Интерфейс связи