






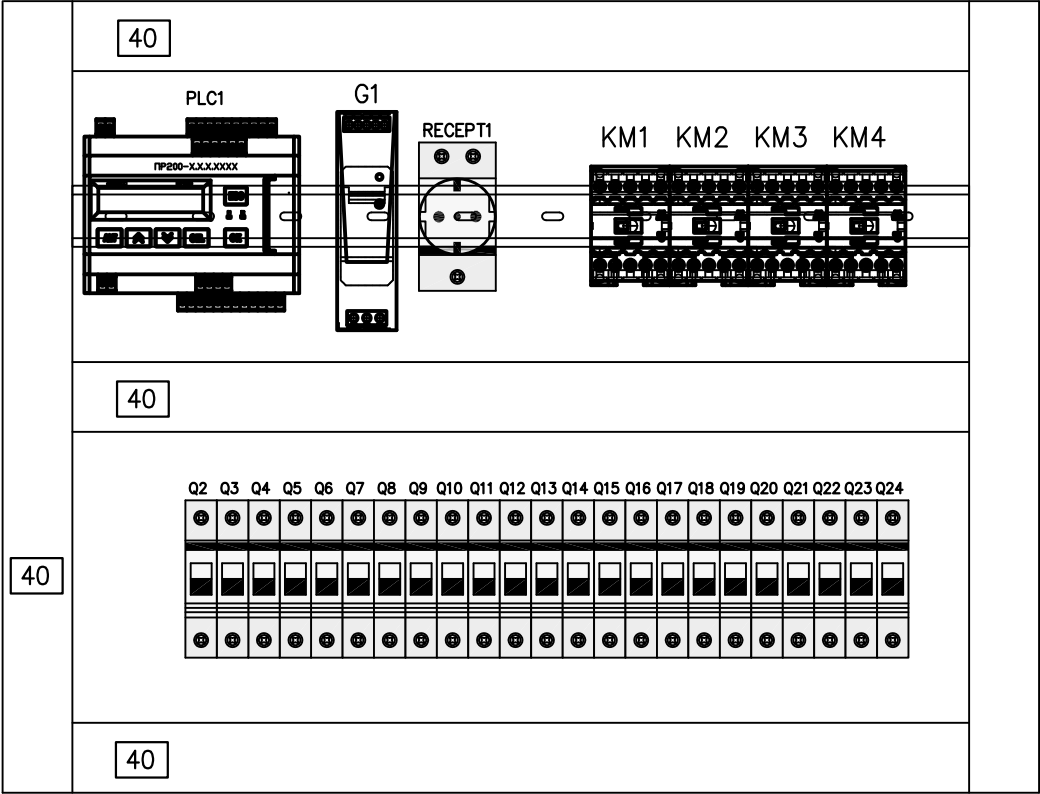


ШИНА РЕ



Щит автоматики ШУВВ-1	Аппаратура по месту



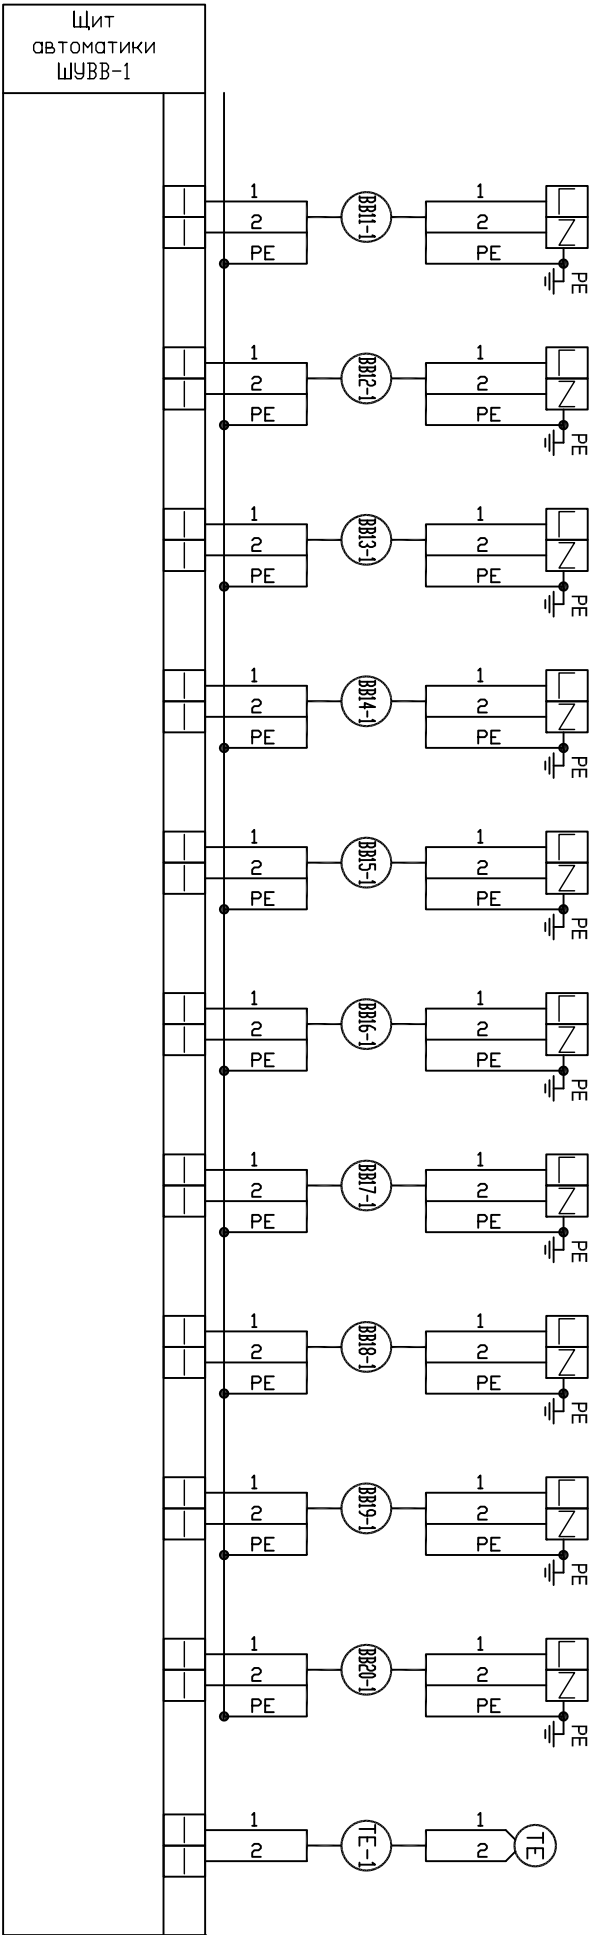

Позиция	Наименование параметра и место отбора импульса.	
	Управление.	Температура
BV-11	Водосточная воронка BV-11	
BV-12	Водосточная воронка BV-12	
BV-13	Водосточная воронка BV-13	
BV-14	Водосточная воронка BV-14	
BV-15	Водосточная воронка BV-15	
BV-16	Водосточная воронка BV-16	
BV-17	Водосточная воронка BV-17	
BV-18	Водосточная воронка BV-18	
BV-19	Водосточная воронка BV-19	
BV-20	Водосточная воронка BV-20	
TE1.0	Уличного воздуха	