




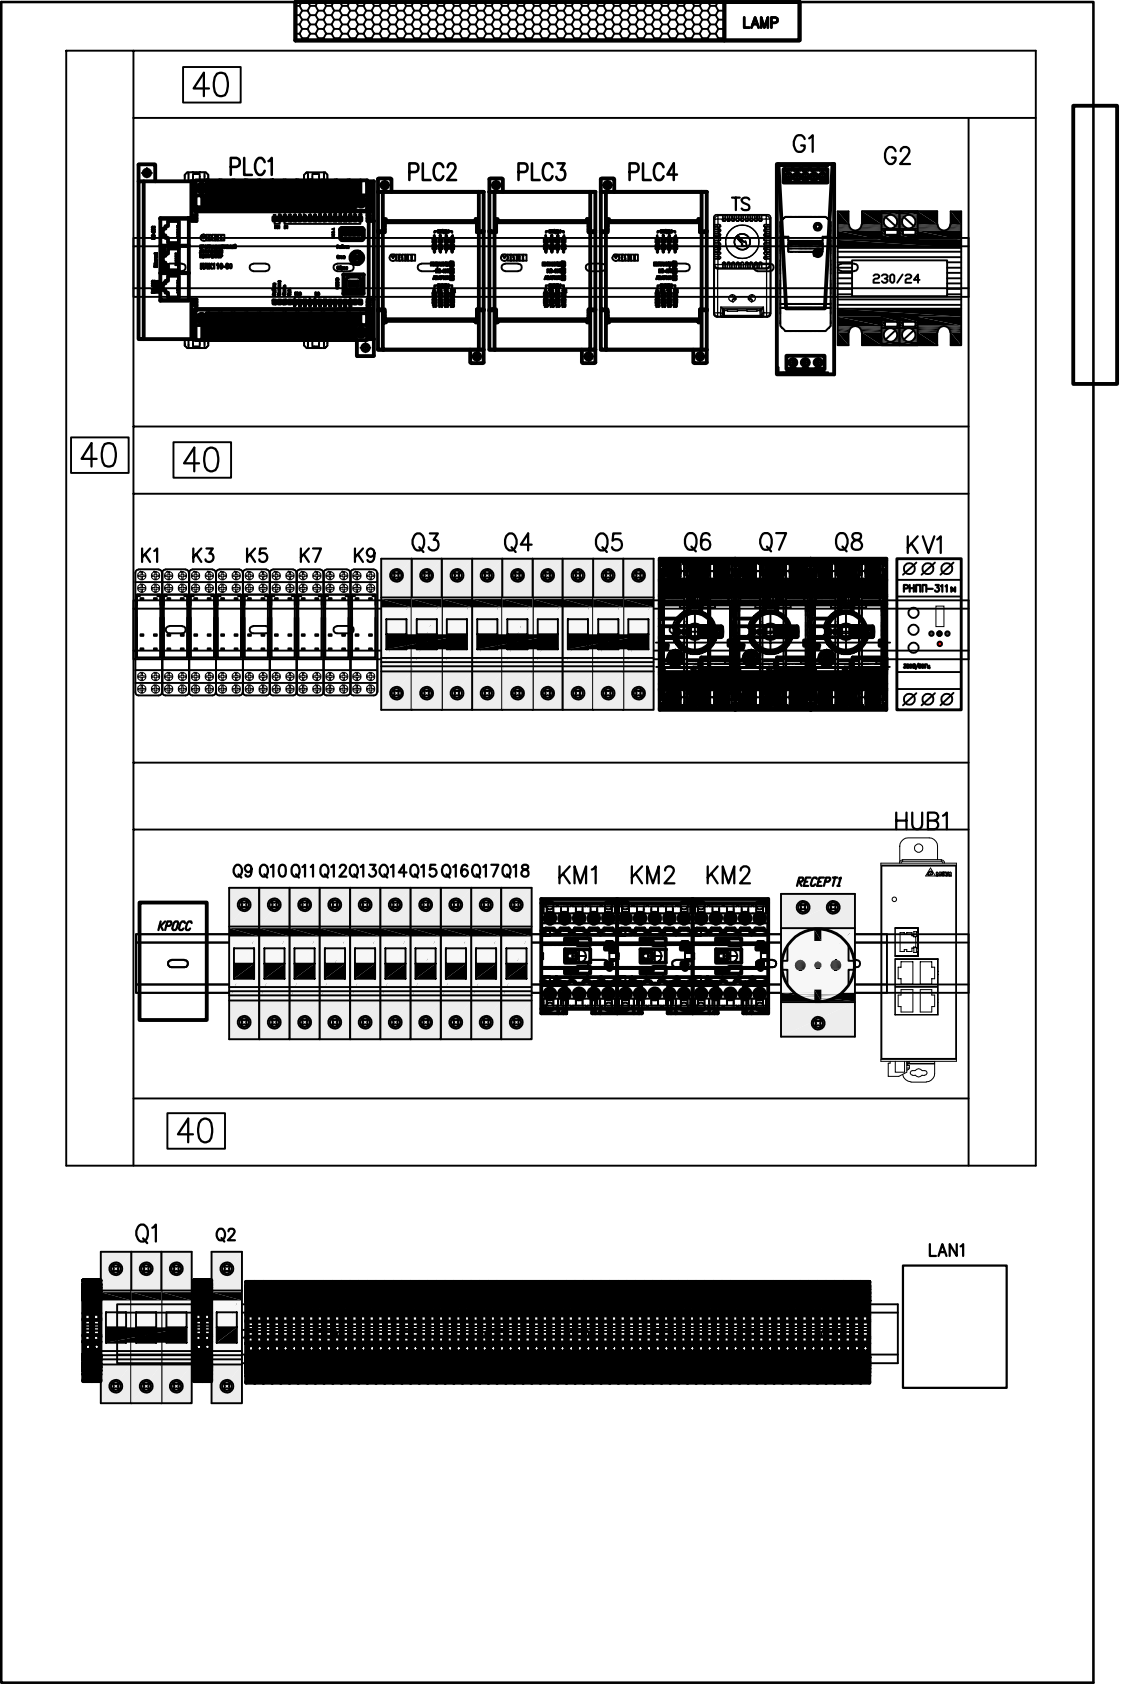

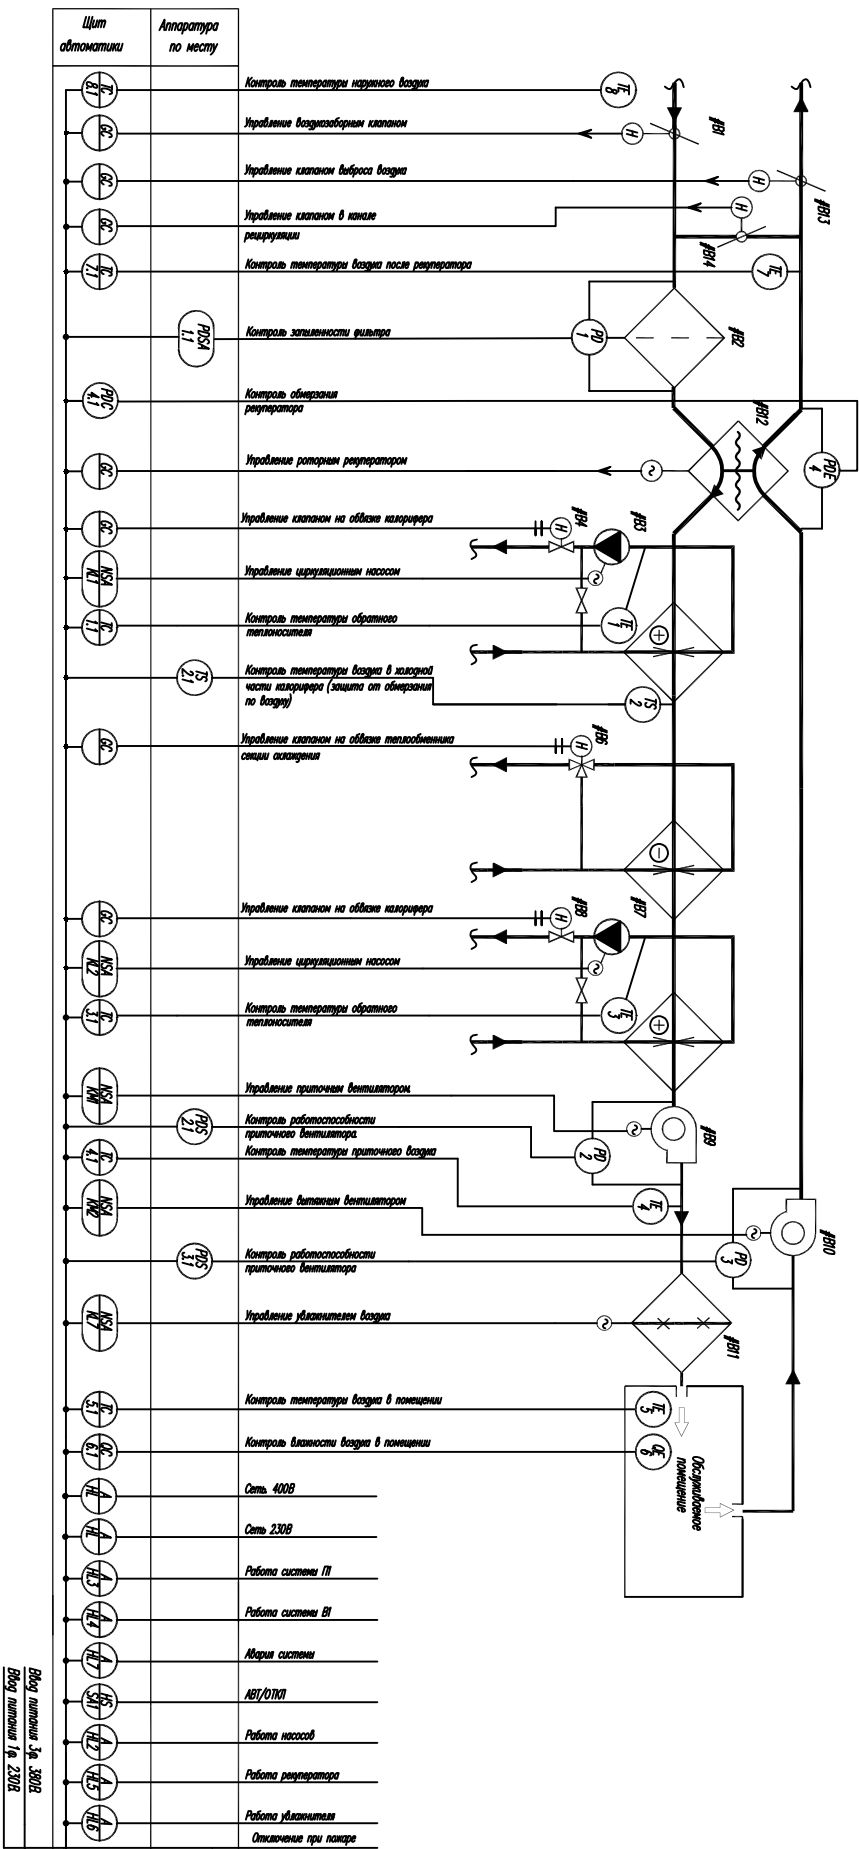

Ввод питания 3-х 380В
Ввод питания 1-х 230В

Наименование параметра и место отбора измерения	Управление	
	Позиция	
Ввод питания ~400В		
Ввод питания ~230В		
К электродвигателю приточного вентиллятора	(B9)	
Термоконтакт электродвигателя приточного вентиллятора	(B9)	
К электродвигателю вытяжного вентиллятора	(B10)	
Термоконтакт электродвигателя вытяжного вентиллятора	(B10)	
К электродвигателю циркуляционного насоса 1	(B3)	
К электродвигателю циркуляционного насоса 2	(B7)	
Электропривод клапана забора воздуха	(B1)	
Электропривод клапана в вытяжном канале	(B13)	
Электропривод клапана в канале рециркуляции	(B14)	
Паровой увлажнитель (Электропитание увлажнителя предусматривается в разделе Э)	(B11)	

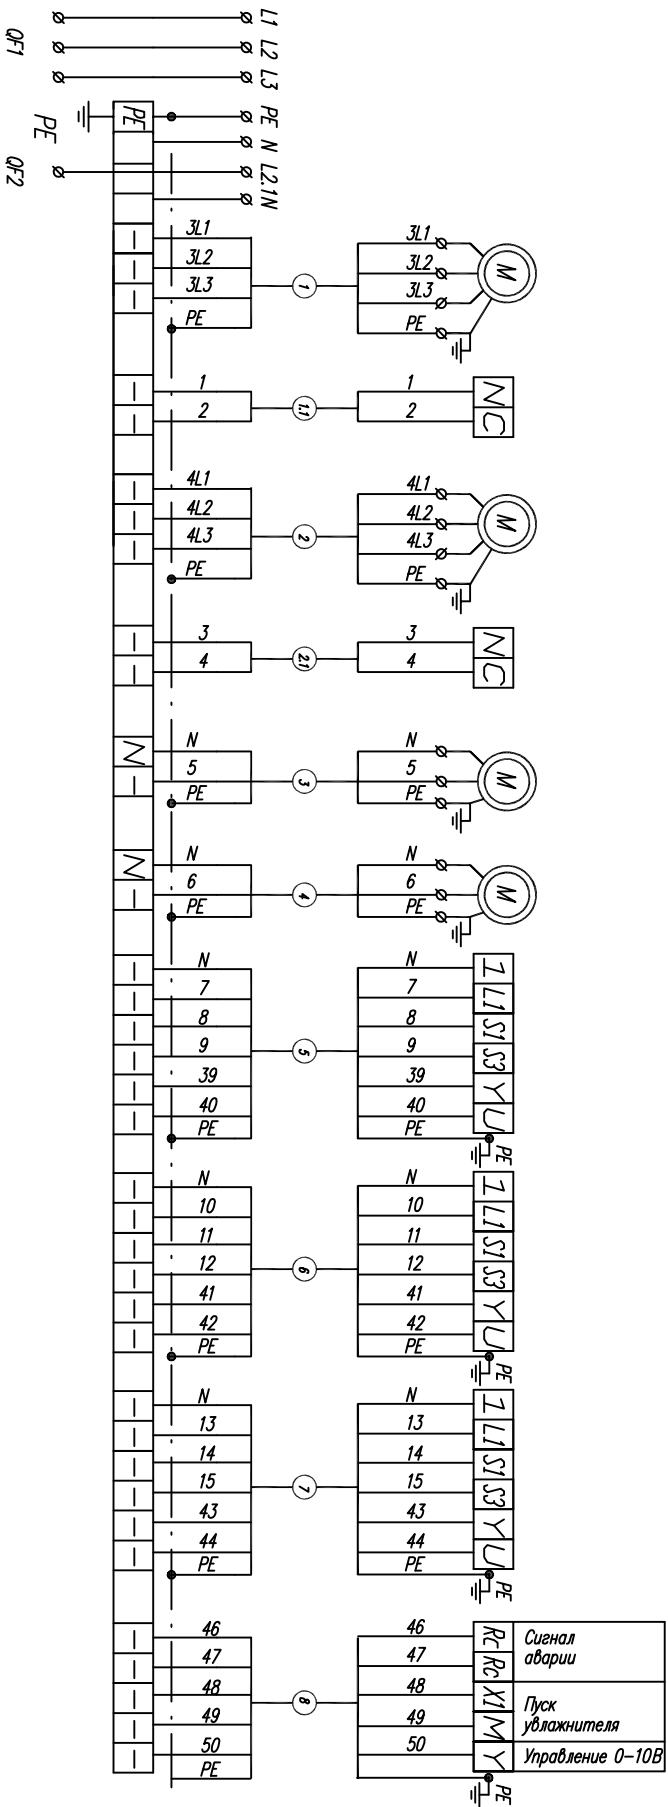

Изм	Кол. уч.	Испол	Ил. акк.	Подпись	Дата	Схема соединений и внешних проводов		Страна	Испол	Испол
									1	

