




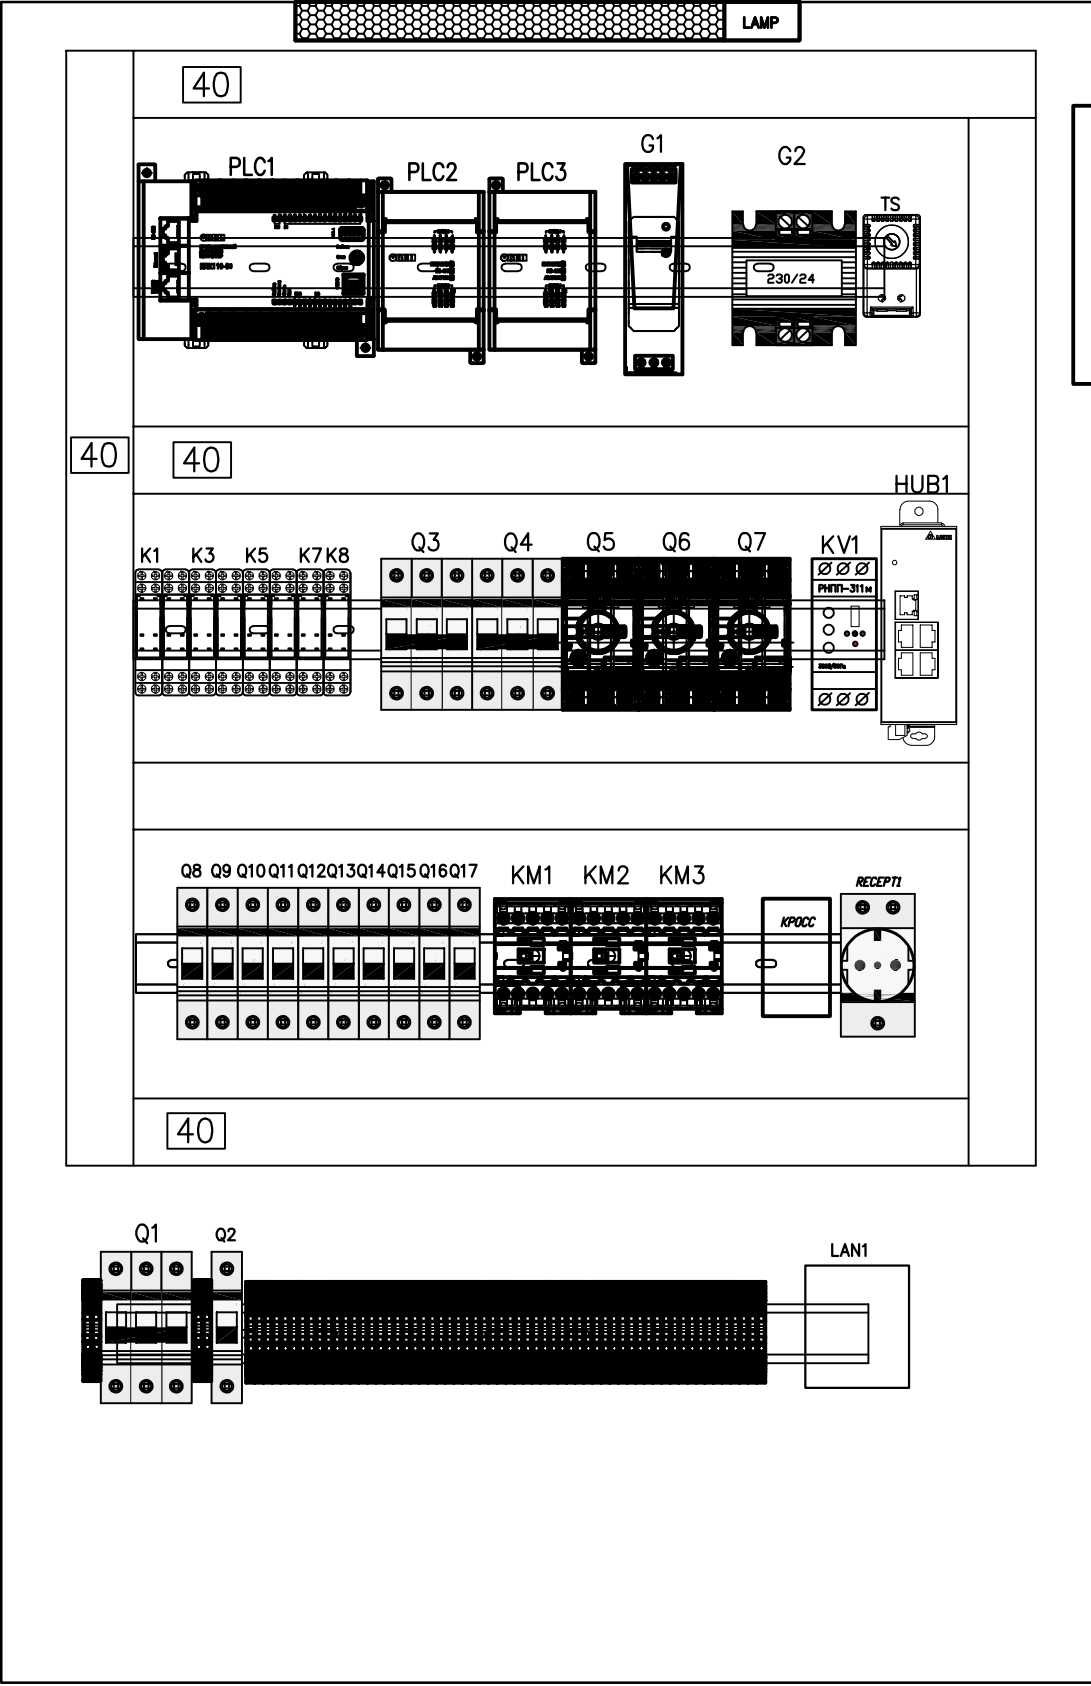

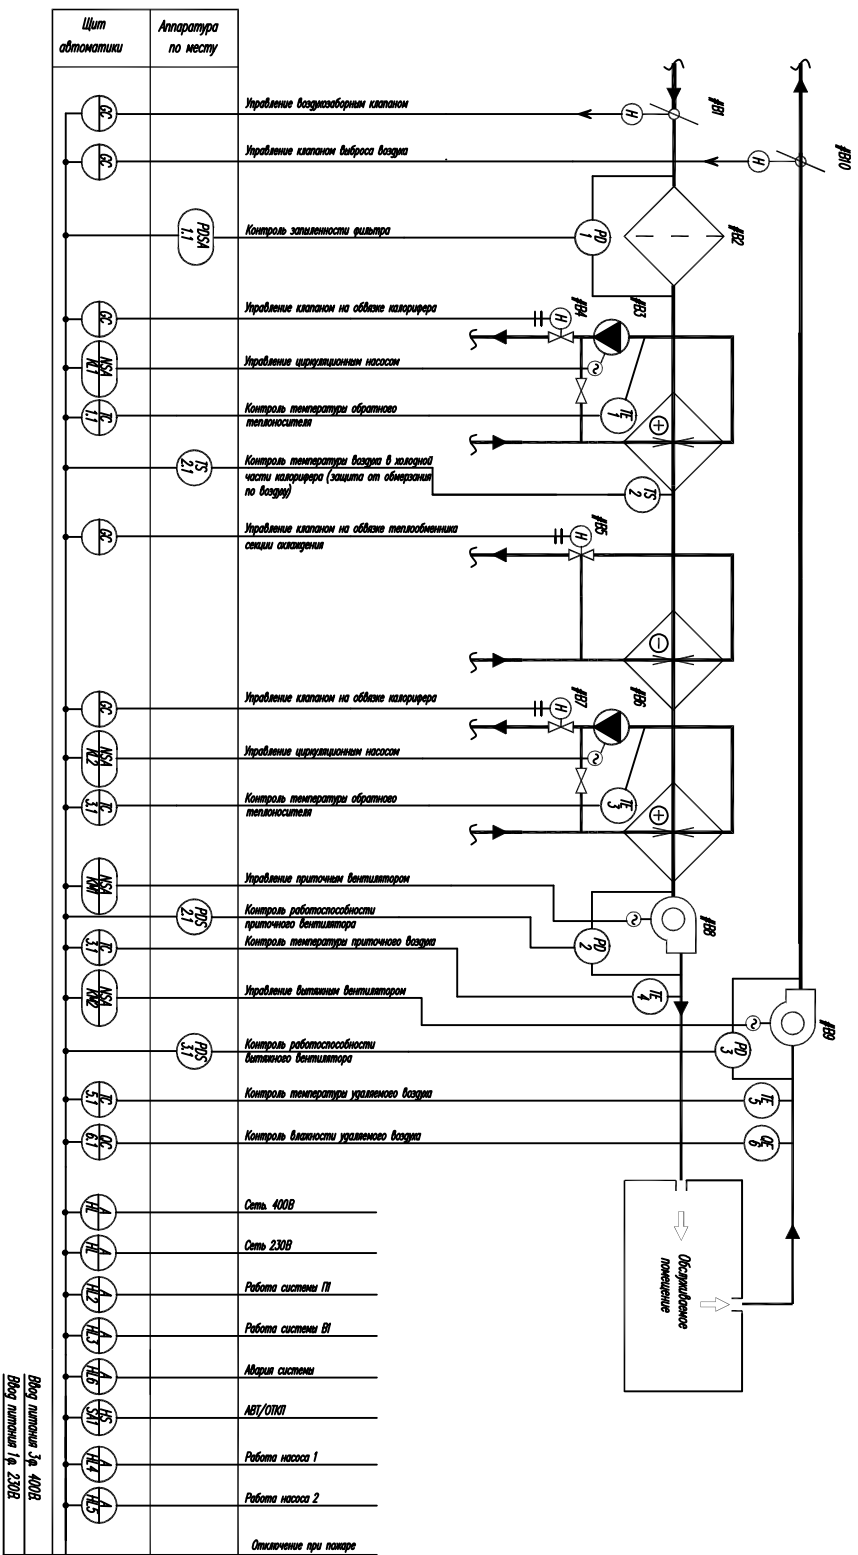

Управление			Температура					Давление			Влажность	Интерфейс связи
(B4)	(B5)	(B7)	(TE1)	(TE3)	(TS2)	(TE4)	(TE5)	(PD1)	(PD2)	(PD3)	(UB)	
Электропривод регулирующего клапана на обвязке теплообменника нагревателя (калорифера) 1	Электропривод регулирующего клапана на обвязке теплообменника секции охлаждения	Электропривод регулирующего клапана на обвязке теплообменника нагревателя (калорифера) 1	На обратном трубопроводе калорифера 1	На обратном трубопроводе калорифера 2	У калорифера защита по воздуху.	В канале приточного воздуха	В канале вытяжного воздуха	На фильтре.	На вентиляторе П	На вентиляторе В	Влажность удаляемого воздуха	На схему отключ. вентилятора при пожаре нормально замкнутый контакт!
Интерфейс связи												

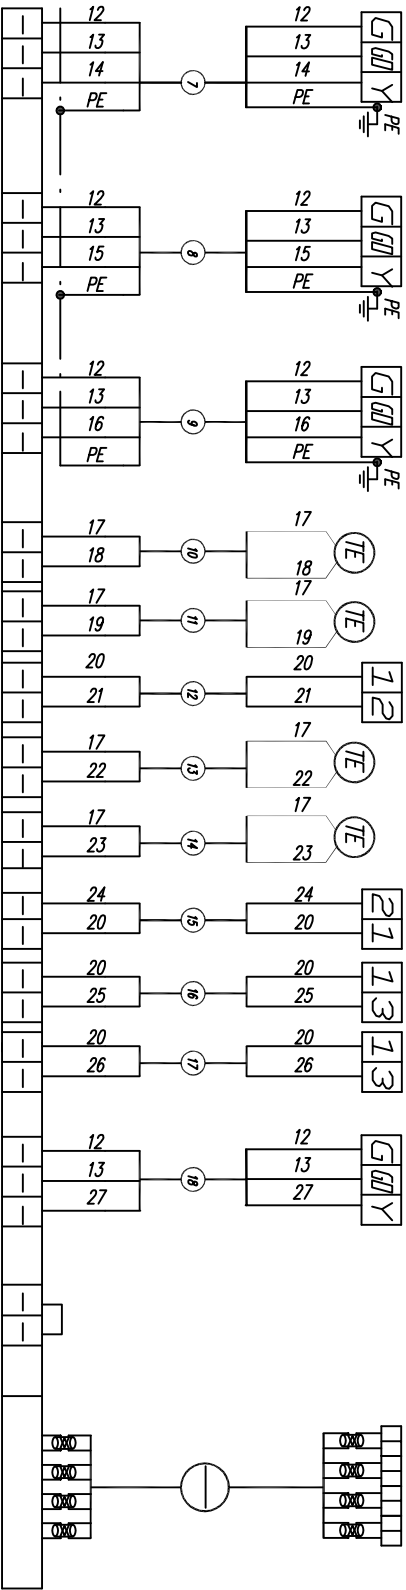

Изм.	Кол. чл.	Ист.	И ак.	Подпись	Дата	Схема соединений и внешних проводов	Страна	Ист.	Истод
								2	